

2016
2020

PRST3

**Plan régional
santé au travail**
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Gria
Groupe régional inter-institutionnel amiante

**ACTUALITÉS DU RÉSEAU RISQUES
PROFESSIONNELS ASSURANCE
MALADIE**

GRUPE RÉGIONAL INTER-INSTITUTIONNEL AMIANTE

Gria **ARS**  **Carsat** Retraite & Santé au travail Auvergne **Carsat** Retraite & Santé au travail Rhône-Alpes **OPPBT** La prévention **aist** la prévention active **S&T** Services Interentreprises de Santé au Travail **BTP**

PRST3

ACTUALITE DU RESEAU AMRP

Gria
Groupe régional inter-institutionnel amiante

1 – Scol@miante

2- Projet DEM@tamiente

3 - Aides Financières

4 – Publications Diverses

Diapo 2



PRST3

1/ SCOL@MIANTE



Groupement Régional Inrs-Banlieue-Grand Nord

Evolution de la base



Prise en compte des données jusqu'au 31/12/17
(Intégration des résultats « zéro fibre comptée » suite justification de l'analyse des matériaux à la prochaine mise à jour)

Diapo 3



PRST3

1/ SCOL@MIANTE



Groupement Régional Inrs-Banlieue-Grand Nord

Evolution de la base

< Travail à l'humide :

Regroupement des types de travail à l'humide dont le nombre de données est insuffisant pour être évalués séparément

- Absence de travail à l'humide
- Brumisation ou nébulisation dans la zone de travail seule
- Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux et brumisation ou nébulisation
- Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux seule
- Imprégnation à coeur du matériau et brumisation ou nébulisation dans la zone de travail
- Imprégnation à coeur du matériau seule
- Mouillage par inondation des matériaux seule
- Mouillage par inondation du matériau et brumisation ou nébulisation





< Captage à la source :

Regroupement des types de captage à la source dont le nombre de données est insuffisant pour être évalués séparément

- Absence de captage des poussières à la source
- Aspiration à la source avec système d'aspiration avec filtre THE
- Présence de captage localisé enveloppant

Diapo 4

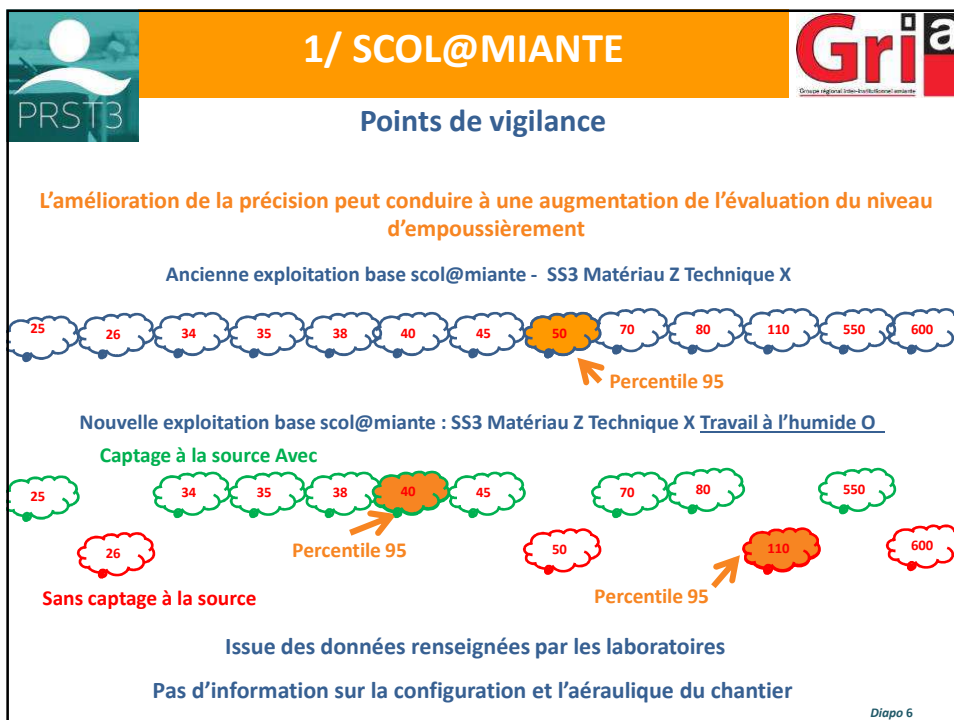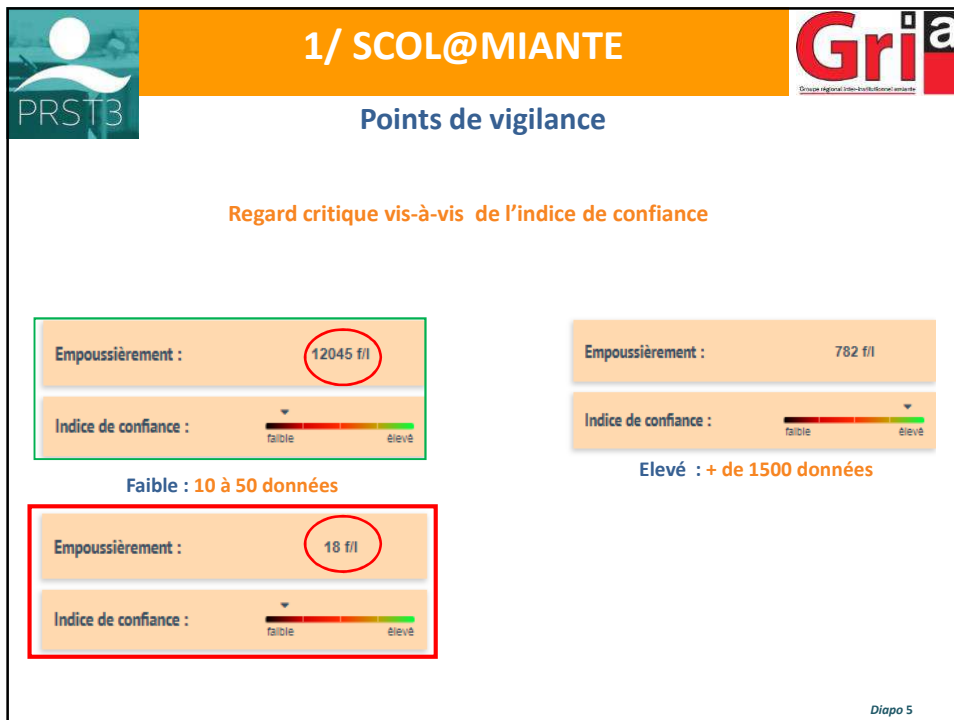

PRST3

1/ SCOL@MIANTE

Gria
Groupe Régional Inter-branches Amiante


Rapport d'activité Scol@miante INRS



Rapport d'étude


Rapport d'activité pour la période du 1^{er} juillet 2012 au 31 décembre 2017 –
Mesures d'exposition à l'amiante META réalisées dans le cadre du
décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018_08_07_rapport_d_activite_meta_2012-2017.pdf

Diapo 7

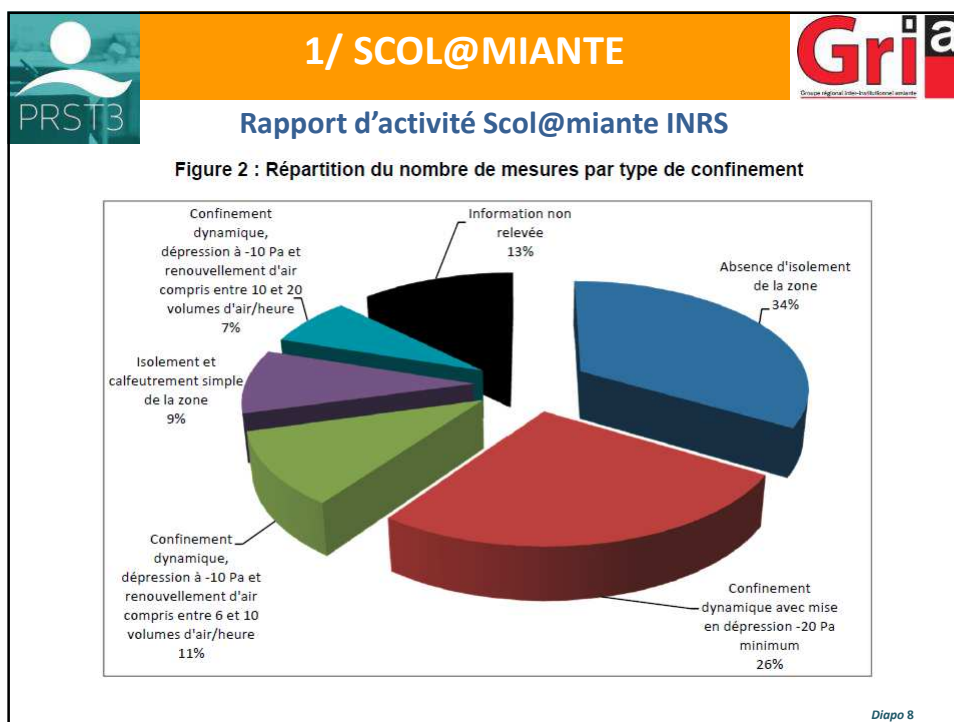

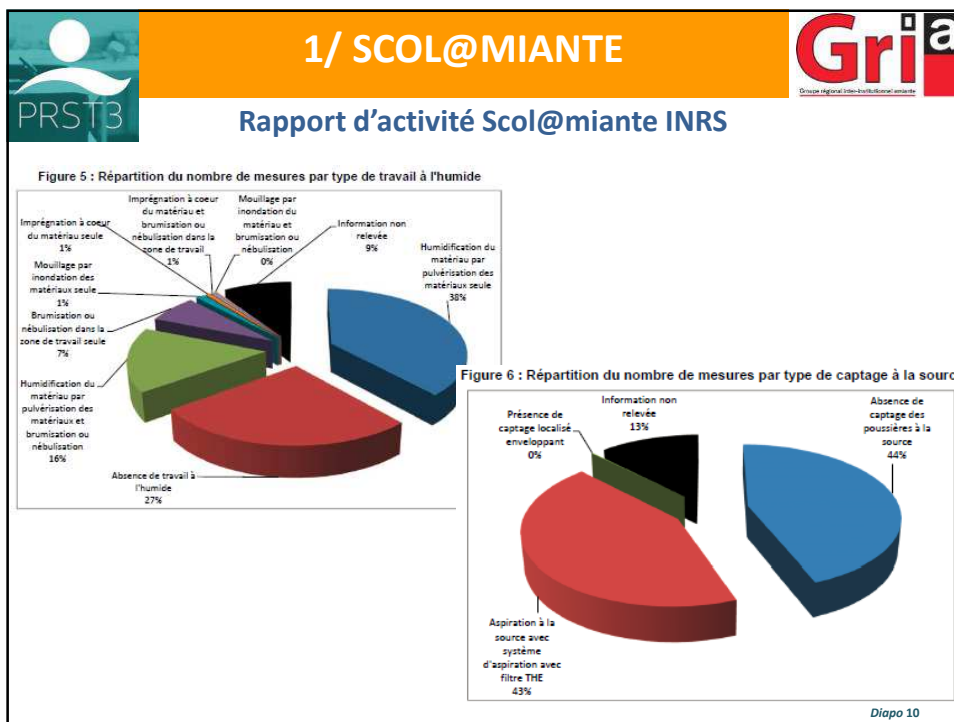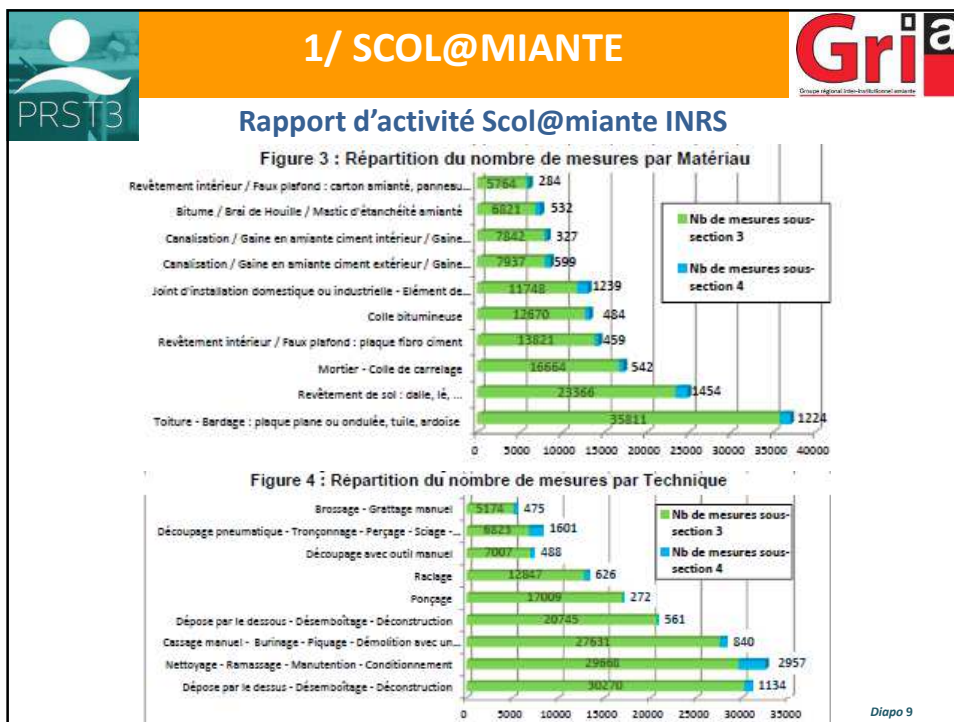

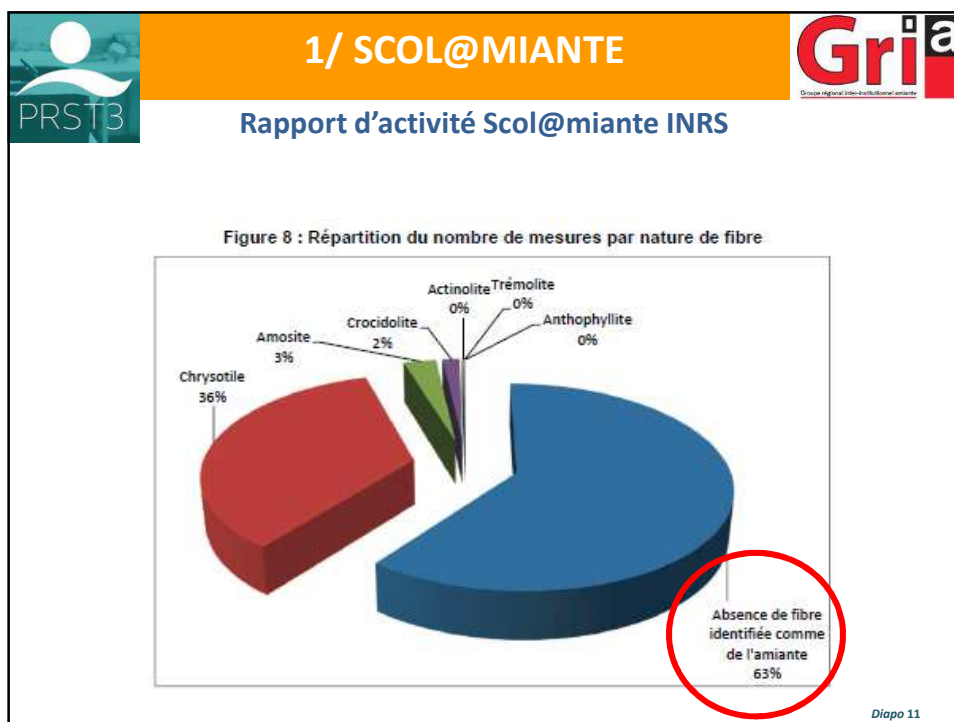

1/ SCOL@MIANTE

PRST3

Gria

Rapport d'activité Scol@miente INRS

MATÉRIAU		TECHNIQUE		TRAVAIL_HUMIDE		CAPTAGE_SOURCE	
Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise		Dépose par le dessus - Déseiboitage - Déconstruction		Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux seule		Absence de captage des poussières à la source	
Nb de mesures	Moyenne Arithmétique	Ecart-Type arithmétique	Moyenne Géométrique	Minimum	Médiane	PI95	Maximum
3239	117,38	292,69	33,43	0,49	32,8	471,37	7667

MATÉRIAU		TECHNIQUE		TRAVAIL_HUMIDE		CAPTAGE_SOURCE	
Colle bitumineuse		Ponçage		Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux seule		Aspiration à la source avec système d'aspiration avec filtre THE	
Nb de mesures	Moyenne Arithmétique	Ecart-Type arithmétique	Moyenne Géométrique	Minimum	Médiane	PI95	Maximum
351	191,05	957,9	25,87	0,86	24,35	465,25	12187

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/synthese_processus.xlsx

Diapo 12



PRST3

2 / PROJET DEM@TAMIANTE



Groupement Régional Ile-de-France-Occitanie



DEM@TAMIANTE

Gestion de vos Plans de Démolition, de Retrait, et d'Encapsulage

Une application « prototype »

(Développée par la CRAMIF et la DGT en relation avec les organisations professionnelles
+ testée par des entreprises sur la région Ile de France)

Diapo 13



PRST3

2 / PROJET DEM@TAMIANTE



Groupement Régional Ile-de-France-Occitanie

Exemples de fonctionnalités de l'application

Tableau de bord
Recherche / Export
Processus
Chantier
PDRE
Documentation
Aide

CREATION D'UN PROCESSUS

IDENTIFICATION

Nom du processus* :

CARACTERISTIQUES

Matériau, équipements, matériels ou articles contenant de l'amiante*

Canalisation, Conduit adduction d'eau / eaux usées

Technique mise en oeuvre* :

Découpage avec outil manuel

Protection collective associée 1* :

Humidification du matériau par pulvérisat

Protection collective associée 2 :

Autre protection collective

Matériau sélectionné ou saisi :

Equivalent base Scola :

Technique mise en oeuvre :

Taux indicatif scola (Fibre/litre) : Votre taux attendu (Fibre/litre) :

Protection collective associée 1 :

Autre protection associée 2 :

2 / PROJET DEM@TAMIANTE

PRST3

Gria

Exemples de fonctionnalités de l'application

Tableau de bord Recherche / Export Processus Chantier PDRE Documentation Aide

Processus	Matériau	Technique	Protection	Protection 2	Taux attendu F/L	Mesurage	Etat	Action
P14 : Ponçage enduit de Façade	Enduit de façade, Enduit de façade, sous dalle interieur ou exterieur	Technique THP / UHP - Technique par cryogénie	Aspiration à la source avec système d'aspiration avec filtre THE		350		En cours de saisie	AFFICHER
P1 : Canalisation fibro-ciment : Sciage Manuel	Canalisation, Conduit adduction d'eau / eaux usées	Découpage avec outil manuel	Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux seule		80	Validation	Disponible	AFFICHER
P2 : Dalle de Sol raclage manuel	Dalle vinyle-amiante, Moquette	Dépose par le dessous - Désassemblage - Déconstruction	Aspiration à la source avec système d'aspiration avec filtre THE	Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux seule	120		Disponible	AFFICHER
P24 : Joint de Bride - découpe de la bride	Joint plat (Klingert)	Découpage pneumatique - Tronçonnage - Percage - Sciage - Découpage Thermique	Barrière matérielle	Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux seule	20		Inactifs	AFFICHER

Diapo 15

2 / PROJET DEM@TAMIANTE

PRST3

Gria

Exemples de fonctionnalités de l'application

Tableau de bord Recherche / Export Processus Chantier PDRE Documentation Aide

CARSAT Rhone Alpes Bourg en Bresse Prévention

Administratif Processus/Matériaux Procédures Matériels Personnel sur le chantier Documents annexes Documents complémentaires Synthèse

ADMINISTRATIF

Sélectionner un chantier : Bourg en Bresse Prévention - Rue du Docteur I

Administratif Processus/Matériaux Procédures Matériels Personnel sur le chantier Documents annexes Documents complémentaires Synthèse

Informations complémentaires

Nom du responsable en charge du plan de retrait* DIRECTTE

Plan de retrait validé par* OPPBTP

Rédacteur* CARSAT

Enregistrer

Edition synthèse et PDRE

Editer la fiche de synthèse Editer le PDRE en cours de saisie

Documents	Documents attendus	Nombre	Ajouté le	Modifié
	Notice de poste	1/1		
	Decontamination des travailleurs et équipements	Aucun		
	Gestion des déblais, des remblais et des déchets	Aucun		
	Bilan aéralique prévisionnel	Aucun		
	Equipement de protection et de décontamination	Aucun		

Diapo 16



2 / PROJET DEM@TAMIANTE

Point d'avancement du projet

Phase de test « entreprise » terminé
Phase de test « agent de contrôle » en cours

Perspectives

REX sur test 1er trimestre 2019
Finalisation et transfert à la DGT 1^{er} semestre 2019

 → 

Conception d'une application par un prestataire

Utilisation imposée par voie réglementaire (2020 ??)

Diapo 17

3 / AIDES FINANCIERES

<https://www.carsat-auvergne.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/vous-aider-financierement.html>
<https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/connaitre-les-incitations-financieres>

Aides Financières Simplifiées
(effectif inférieur à 50 personnes
+ conditions spécifiques d'éligibilités propres à chaque aide)

~~Stop Amiante~~

Entreprises « SS4 » non certifiées





Contrat de Prévention
(effectif inférieur à 200 personnes
+ Convention Nationale d'Objectif valide
+ négociation avec la Caisse)

 → CNO potentiellement conclue avant été 2019

Diapo 18



4 / PUBLICATIONS DIVERSES



Amiante Fiche Toxicologique 145



AMIANTE

Danger


- H350 - Peut provoquer le cancer
- H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008.


www.inrs.fr/fichetox
Amiante - Edition : Juillet 2018
Page 1 / 23

Pays	Concentration moyenne en fibres d'amiante	Méthodes de détermination
France	10 fibres/L sur 8 heures	Microscopie électronique en transmission analytique (META)
Union européenne	0,1 fibre/cm ³ sur 8 heures (soit 100 fibres/L)	Microscopie optique à contraste de phase (MOCP) - ou méthode équivalente
Allemagne, Pays-Bas, Suisse	10 fibres/L sur 8 heures	Microscopie électronique à balayage analytique (MEBA)
États-Unis (ACGIH)	0,1 fibre/cm ³ sur 8 heures (soit 100 fibres/L)	MOCP
Japon	0,15 fibre/cm ³ sur 8 heures (soit 150 fibres/L)	
Québec	1 fibre/cm ³ sur 8 heures (soit 1000 fibres/L)	

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_145
Diapo 19



4 / PUBLICATIONS DIVERSES



Rapport Eurogip décembre 2018


eurogip

Cancers professionnels les plus fréquents

Sinistralité et repérage des cancers professionnels dans neuf pays européens


Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Suède et Suisse

France - 2016

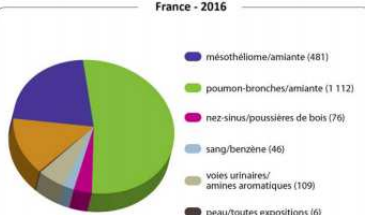


- mésothéliome/amiante (481)
- poumon-bronches/amiante (1 112)
- nez-sinus/poussières de bois (76)
- sang/benzène (46)
- voies urinaires/amines aromatiques (109)
- peau/toutes expositions (6)
- autres sièges/autres expositions (288)

Italie - 2016

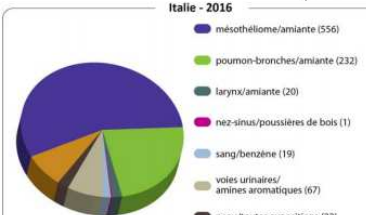



- mésothéliome/amiante (556)
- poumon-bronches/amiante (232)
- larynx/amiante (20)
- nez-sinus/poussières de bois (1)
- sang/benzène (19)
- voies urinaires/amines aromatiques (67)
- peau/toutes expositions (22)
- autres sièges/autres expositions (77)

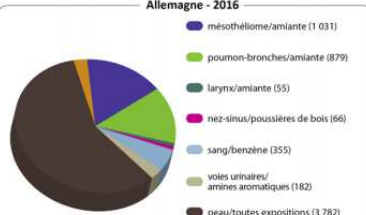Allemagne - 2016



- mésothéliome/amiante (1 031)
- poumon-bronches/amiante (879)
- larynx/amiante (55)
- nez-sinus/poussières de bois (66)
- sang/benzène (355)
- voies urinaires/amines aromatiques (182)
- peau/toutes expositions (3 782)
- autres sièges/autres expositions (181)

https://www.eurogip.fr/images/publications/2018/Eurogip-141F-Sinistralite-Reperage_cancers_professionnels_Europe.pdf
Diapo 20



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pierre-Alban DOUCET
CARSAT Rhône Alpes

Diapo 21